






- Ⓐ 1. 0-10V styresignal Anschluss an die CTS602/700 Platine, Ausgang A3
- Ⓑ 2. Versorgung
- Ⓒ 3. Verbinden wenn nicht montiert
- Ⓔ 4. T7 muss nach der Zusatzheizung montiert werden. Z.b. im Luftkanal.
- Ⓔ 5. T7 Fühler muss mit dem mitgelieferte Fühler gewechselt werden

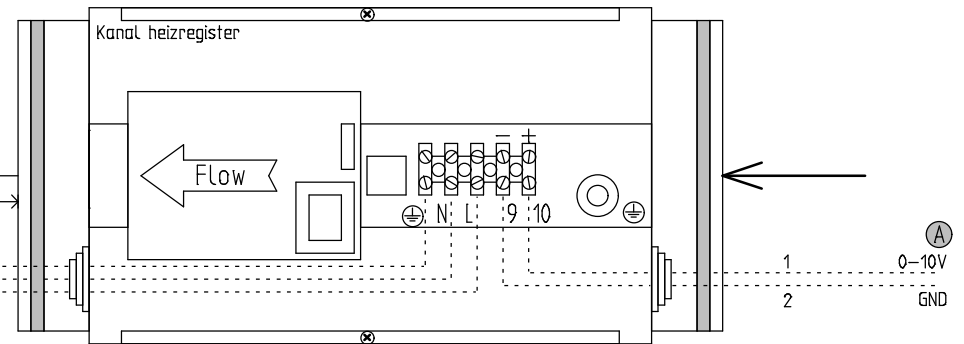

#764139 600W  
 #764140 1200W  
 #764149 2000W  
 1x230V~ 50Hz max. 13A  
 #764141 3000W  
 #764145 3000W  
 1x230V~ 50Hz max. 16A



#764142 3000W  
 2x400V~ 50Hz max. 16A

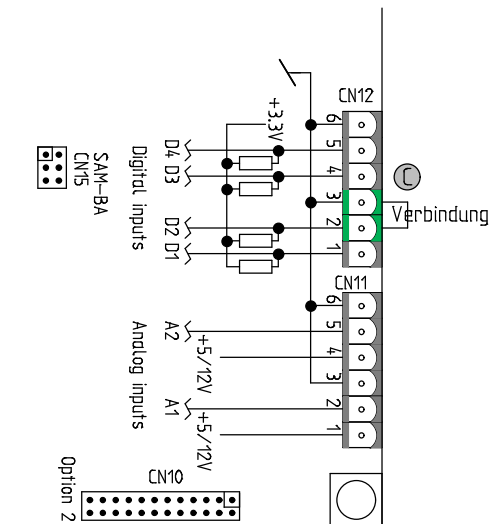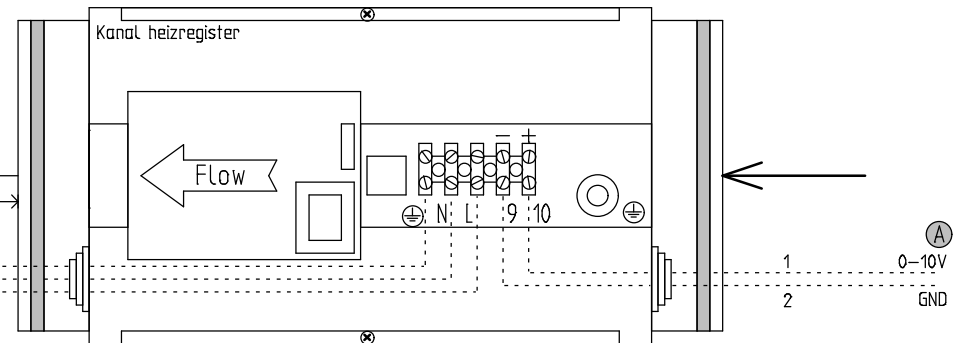

NILAN A/S  
 Nilanvej 2  
 DK-8722 Hedensted  
 Tlf. +4576752500 <http://www.nilan.dk>  
 Fax +4576752525 Email : [nilan@nilan.dk](mailto:nilan@nilan.dk)

EL-supplering  
 Warennr. 764139 40 41 42 45 & 49

EL Suppleringsvarme  
 Villa anlæg

Bestell nummer	Revision	Initialen
	1.02	MD
Datum	Nationalität	Seite
19/04-2018	D / A / CH / NL	1

