


- ① Versorgung
- ② T7 muss nach der Zusatzheizung montiert werden. Z.b. im Luftkanal.

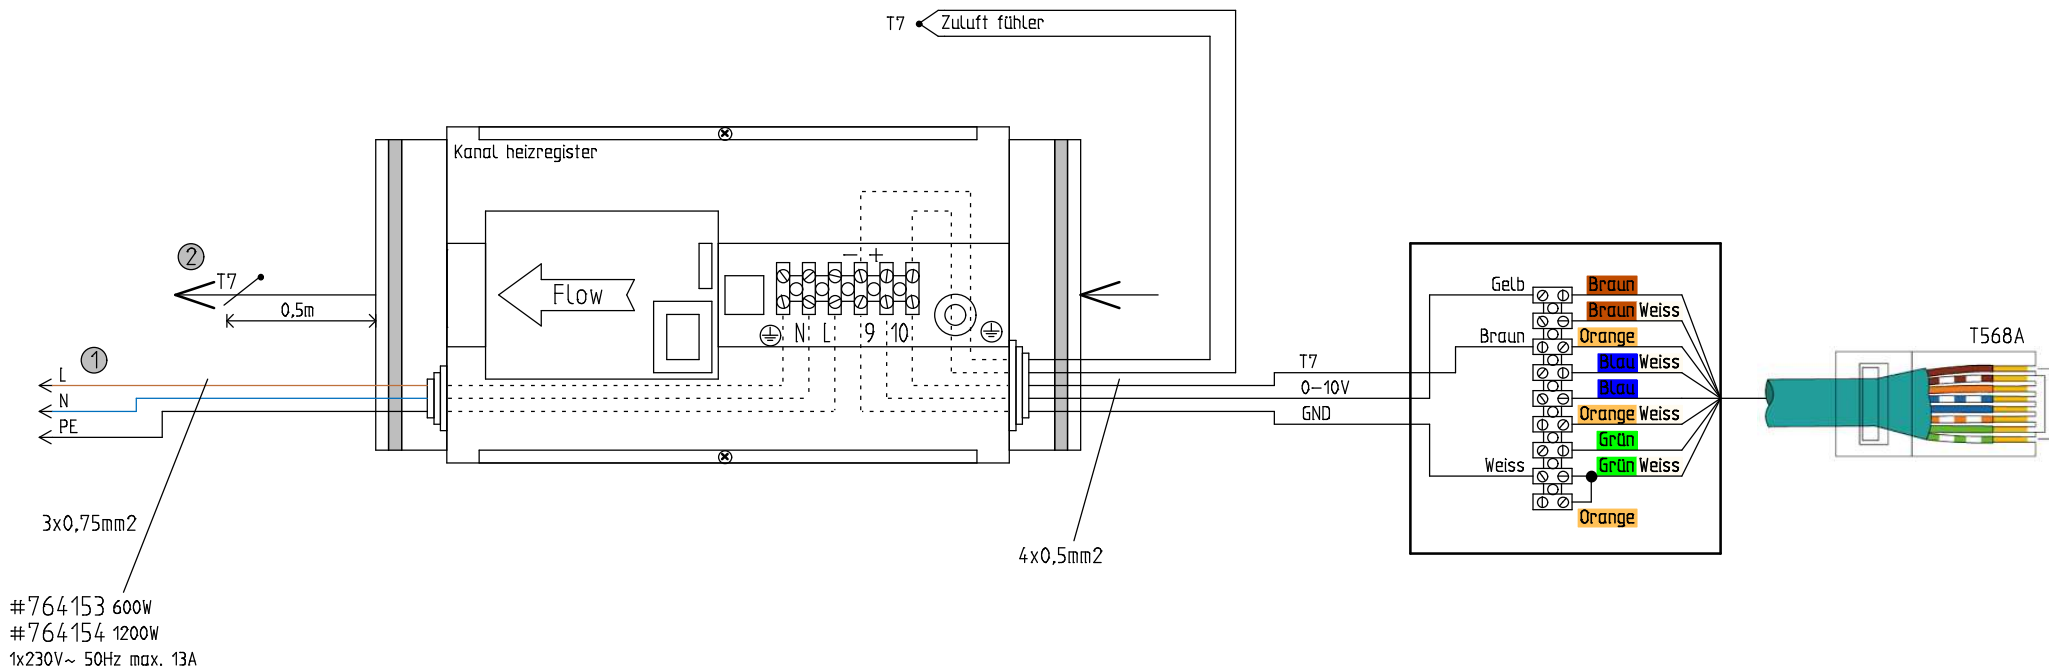

NILAN A/S  
 Nilanvej 2  
 DK-8722 Hedensted  
 Tlf. +4576752500 <http://www.nilan.dk>  
 Fax +4576752525 Email : [nilan@nilan.dk](mailto:nilan@nilan.dk)

EL-supplering, CTS400

Warennr. 764153 & 54

EL Suppleringsvarme  
 Villa anlæg

Bestell nummer	Revision	Initialen
	1.00	MD
Datum	Nationalität	Seite
28/01-2021	D / A / CH / NL	1

